

采用产品

配电器
M2DY


手操站
ABF2

信号报警器
KSE-2

应用举例

系统概要

洁净房的室压控制回路的后备采用手操站

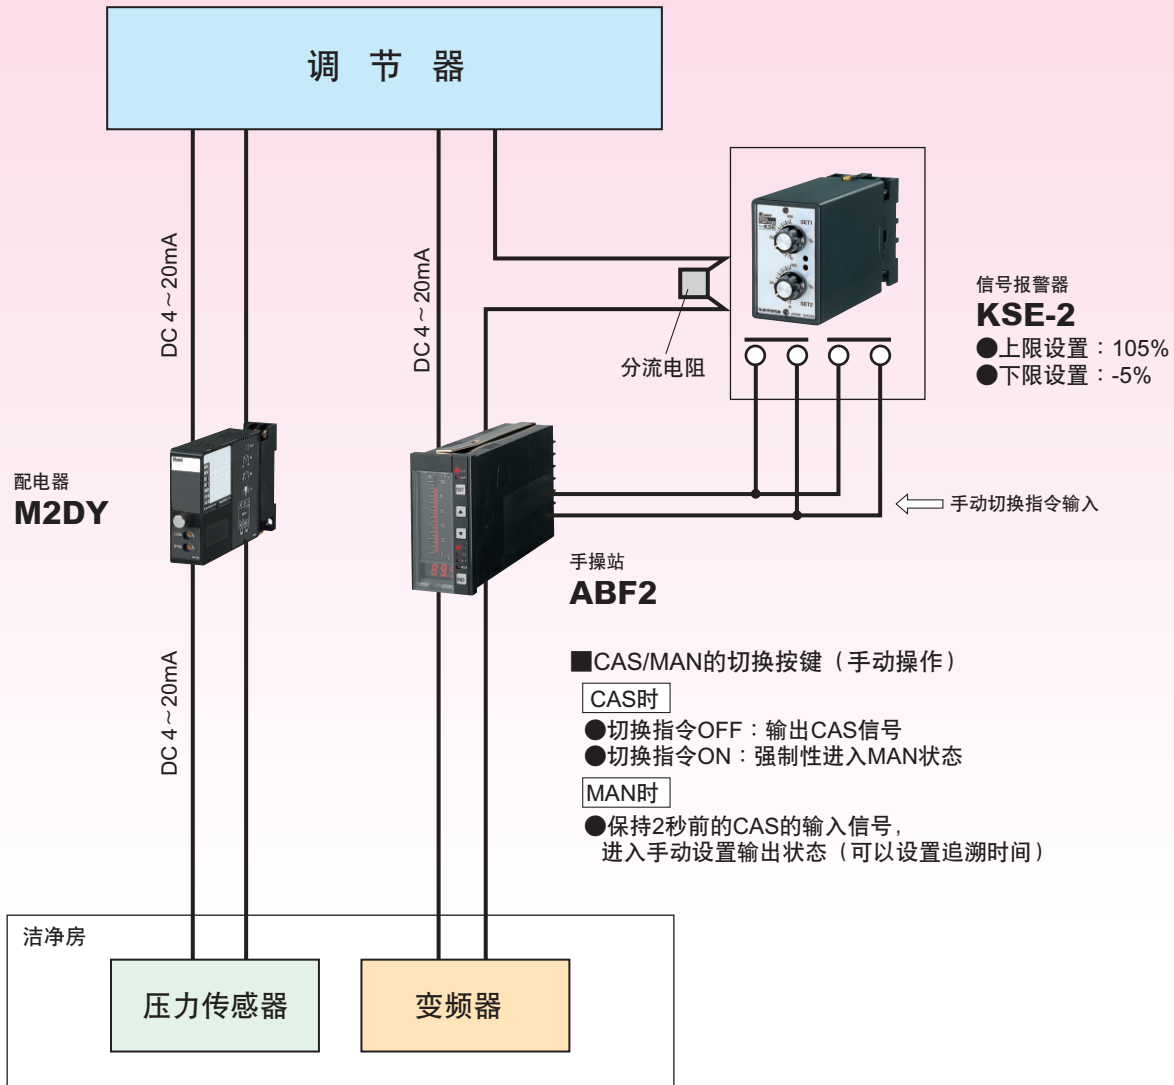

采用关键



- 发生异常状况时可以追溯并保持2秒前的输出值
- 调节器的异常可以通过信号报警器自动报警

洁净房室压控制回路的后备