


外形図

日立 HIZAC リモート I / O MINI

通信ユニット

特記事項


外形寸法図 (単位: mm)

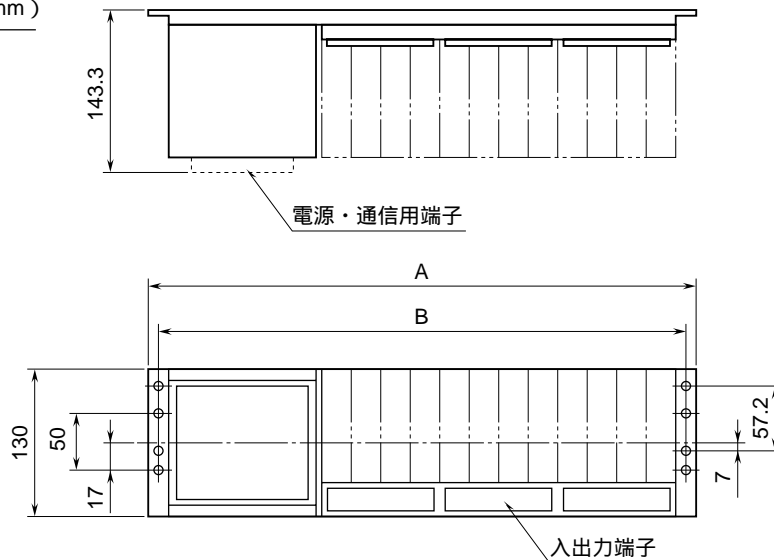

形式	25CH - 14	25CH - 18	25CH - 112	25CH - 116
A	283	383	483	583
B	265	365	465	565


取付寸法図 (単位: mm)

壁取付の場合

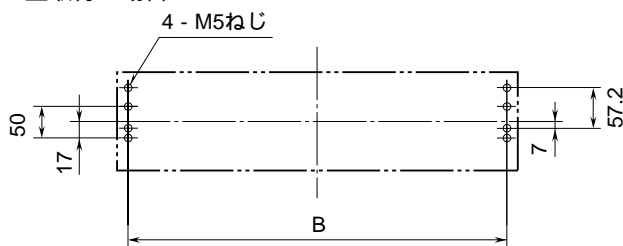


B: 外形寸法図参照

ラック取付の場合 (25CH - 112 のみ)

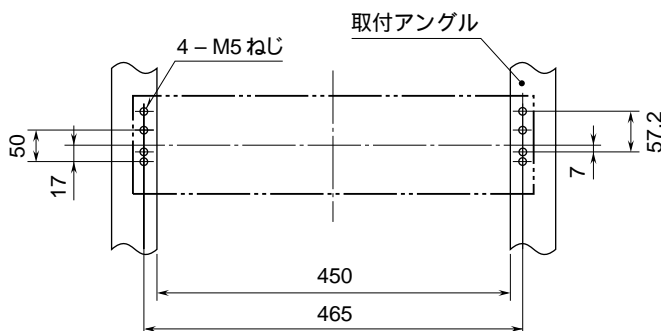

端子接続図

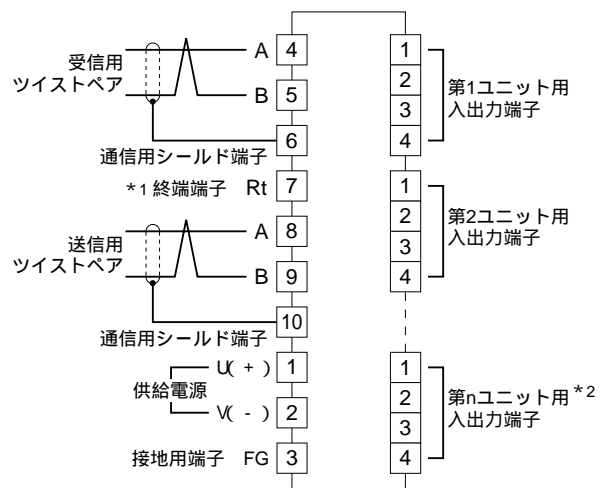

- *1、 端末のモジュールのとき A 端子と短絡。
ただし、0.75 mm² のケーブル使用時は A 端子と短絡せずに A - B 端子間に 150 1/2 W 抵抗を接続して下さい。
- *2、 n は形式により異なります。

(注) ラックの下側に適当な配線スペースをおとり下さい。