

## フィールドロガーシリーズ

## Webロガー


(オムロンPLC SYSMAC CS/CJシリーズ、携帯電話回線用)

## 主な機能と特長

- オムロンPLC SYSMAC CS/CJシリーズとCPUユニット内蔵RS-232-Cを介して接続可能
- FTP(固定データ)にてパソコンへファイル転送
- 入力データを監視し、異常が発生したときはあらかじめ設定されている通報文をEメールにて送信
- Webロガー本体、無線通信端末、市販品のパソコンまたはEメール機能付携帯電話があれば、遠隔監視と運転日報、運転月報、運転年報の作成が容易に可能
- 収集・蓄積した現場データをパソコンのWebブラウザにて監視
- Web画面の構築が可能
- 時計自動調整機能
- 10秒トレンド記録対応
- デジタル計器ライン出力、アナログ演算出力値をトレンド記録、事象検出、帳票等へ反映可能
- FOMA回線に対応

## アプリケーション例

- マンホールポンプの状態監視、運転監視および運転日報、運転月報、運転年報の作成

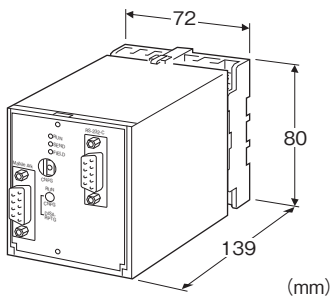

## 形式:TL2R2-PR1-①②

## 価格

基本価格 350,000円

加算価格

24V DC電源 +10,000円

## ご注文時指定事項

・形式コード:TL2R2-PR1-①②

①、②は下記よりご選択ください。

(例:TL2R2-PR1-M2/L)

## ①供給電源

◆交流電源

M2:100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)

◆直流電源

R:24V DC(許容範囲 20.4~26.4V DC、リップル含有率 10%p以下)

## ②付加コード

◆帳票データの合計値の集計方法

無記入:サンプリングデータ集計

(収録したサンプリングデータから合計値を算出して表示する)

/L:表示データ集計

(帳票欄(セル内)に表示しているデータから合計値を算出して表示する)

注)詳細な集計方法は取扱説明書の「帳票表示と運用上の注意」を参照ください。

## 関連機器

- ・コンフィギュレータ接続ケーブル  
(形式:MCN-CONまたはCOP-US)
- ・総合支援パッケージソフト(形式:TL2PAC)は弊社のホームページよりダウンロードが可能です。
- ・バックアップ電池ユニット(形式:TLB5)  
(R電源時のみ使用可能)

## 推奨機種(動作確認済)

■CPUユニット

CSシリーズ

・CS1G/H-CPU□□H

・CS1G/H-CPU□□-VI

・CS1D-CPU□□H

・CS1D-CPU□□P

・CS1D-CPU□□S

CJシリーズ

・CJ1G/H-CPU□□H

・CJ1G-CPU□□P

・CJ1G-CPU□□

・CJ1M-CPU□□

■無線通信端末

FOMA 通信アダプタ

・D2F Assist(販売終了)

・moderno.S(サンデン製)(販売終了)

・moderno.M(サンデン製)(販売終了)

・moderno.M2(サンデン製)

注)FOMA接続を行う場合に必要になります。お客様ご留意となります。

## 機器仕様

構造:プラグイン構造

接続方式

- ・供給電源:M3.5ねじ端子接続
- ・接点出力駆動用電源:M3.5ねじ端子接続
- ・バックアップ電源:M3.5ねじ端子接続
- ・FG接地用端子:M3.5ねじ端子接続
- ・バックアップ電源用接点入力:M3.5ねじ端子接続
- ・装置故障接点出力:M3.5ねじ端子接続
- ・TL2POL用内蔵接点出力:M3.5ねじ端子接続・RS-232-C無線通信端末接続用:
  - 9ピン、Dサブコネクタ(オス形)
  - (コネクタ固定ねじ No.4-40 UNC)
- オムロンPLC SYSMAC CS/CJシリーズ接続用:
  - 9ピン、Dサブコネクタ(オス形)
  - (コネクタ固定ねじ No.4-40 UNC)
- 端子ねじ材質:鉄にクロメート処理
- ハウジング材質:難燃性黒色樹脂
- トグルスイッチ
  - ・RUN:動作時
  - ・DISA.RPTG:通報停止
  - ・CNFG:ビルダ使用時
- アイソレーション:RS-232-C(無線通信端末接続用)・RS-232-C(オムロンPLC SYSMAC CS/CJシリーズ接続用)-FG-Do1・Do2・Do3・Do4・装置故障接点出力・接点出力駆動用電源-バックアップ電源用接点入力-電源・バックアップ電源間
- カレンダー時計:年(西暦4ケタ)・月・日・曜日・時・分・秒
- 内蔵バッテリー:リチウム金属電池(形式:CR14250SE-P1-1)(バッテリー交換不可)
- 動作表示ランプ
  - ・RUN:緑色LED、正常動作時点滅
  - ・SEND:緑色LED、上位通信回線送信中に点灯

PLC局番:0(ゼロ)局固定

## 入力仕様

- バックアップ電源用接点入力
- 入力信号:無電圧スイッチ 1点
- 絶縁方式:フォトカプラ絶縁
- 検出電圧/電流:5V DC/4mA
- 接点閉/オン抵抗:200Ω以下
- 接点開/オフ抵抗:100kΩ以上
- オン電圧:2.0V以下
- オン洩れ電流:0.8mA以下

## 出力仕様

- TL2POL用内蔵・装置故障接点出力
- 出力信号:24V給電形オープンコレクタ 5点
- コモン:マイナスコモン
- 絶縁方式:フォトカプラ絶縁
- 装置故障接点開閉条件
  - ・正常時:接点閉
  - ・異常時:接点開(CPU異常時、停電時)
- 最大定格負荷:30V DC 100mA(抵抗負荷)
- 飽和電圧:0.5V以下
- 過電流保護:0.2Aスロー・ブロー・ヒューズ(交換不可)
- 誘導負荷を駆動する場合は、接点保護とノイズ消去を行ってください。

## 設置仕様

- 消費電力
  - ・交流電源:約10VA
  - ・直流電源:約6W 250mA
- 接点出力駆動用電源:24V DC -15~+10%、約0.4W(24V DC時 約16mA)
- バックアップ電源:12~14.2V DC
- リップル含有率10%p-p以下 500mA
- (R電源時のみ有効となります。)
- 使用温度範囲:-5~+45℃
- 使用湿度範囲:20~70%RH(結露しないこと)
- 取付:壁またはDINレール取付
- 質量:約450g

## 無線通信端末インタフェース仕様

- 通信規格:EIA RS-232-C 準拠
- 通信方式:調歩同期式全二重
- 伝送速度:19200bps
- データ長:8ビット
- パリティ:なし
- ストップビット:1ビット
- コネクタ:9ピン、Dサブコネクタ(オス形)
- ケーブル:ストレート形ケーブル(お客様ご用意となります。)

## PLC通信仕様

- 通信規格:EIA RS-232-C準拠
- 通信方式:調歩同期式半二重
- 伝送速度:4800、9600、19200、38400(bps)
- 制御手順:FINSコマンドプロトコル
- (ただし、一部Cモードコマンドを併用)
- データ長:7ビット
- パリティ:偶数
- ストップビット:2ビット
- チェックサム:あり
- DTR/DSR:制御あり

## 性能

- カレンダー時計:月差1分以下(周囲温度変動±5℃/日以内)
- 絶縁抵抗:100MΩ以上/500V DC
- 耐電圧:
  - RS-232-C(無線通信端末接続用)・RS-232-C(オムロンPLC SYSMAC CS/CJシリーズ接続用)-FG-Do1・Do2・Do3・Do4・装置故障接点出力・接点出力駆動用電源-バックアップ電源用接点入力-電源・バックアップ電源間
- 2000V AC 1分間

## 本器設定用パソコン環境

パソコン:RS-232-C(9ピン、Dサブコネクタ)または、USBポート(バージョン1.1以上)の接続が可能なこと


OS:Windows XP、Windows Vista Business 32bit、Windows 7(32bit/64bit)、Windows 10(32bit/64bit)

## Web画面对応環境

OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 10

Webブラウザ:Internet Explorer 4.0以上

## パネル図

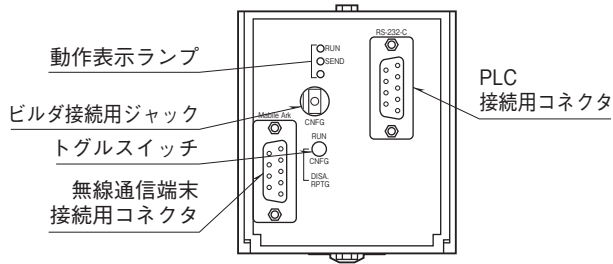


### ■ RS-232-C インタフェース



略号	ピン番号	機能	説明
CD	1	TL2R2-PR1 ← * 1	キャリア検出
RD	2	TL2R2-PR1 ← * 1	受信データ
SD(TD)	3	TL2R2-PR1 → * 1	送信データ
ER(DTR)	4	TL2R2-PR1 → * 1	端末装置レディ
SG	5		信号用アース
DR(DSR)	6	TL2R2-PR1 ← * 1	データセットレディ
RS(RTS)	7	TL2R2-PR1 → * 1	送信要求
CS(CTS)	8	TL2R2-PR1 ← * 1	送信可
RI	9	TL2R2-PR1 ← * 1	着信検出信号


\* 1、無線通信端末または SYSMAC CS / CJ

端子接続図

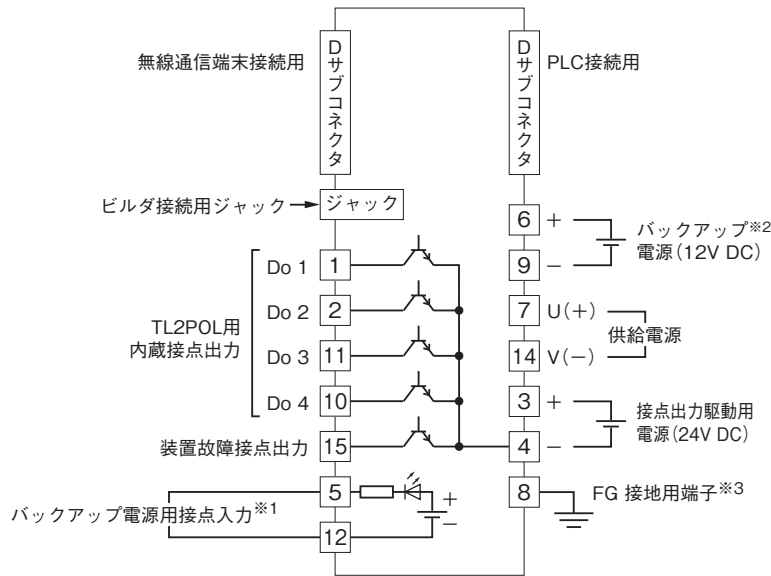

- ※1、M2電源時のみ有効になります。  
UPSなどからバックアップ状態を示す信号を接点入力し、停電通報のトリガとします。  
(R電源時は、供給電源状態から自動停電通報するため未実装)
- ※2、R電源時のみ有効となります。
- ※3、同一盤内に接地してください。

外形寸法図(単位:mm)・端子番号図

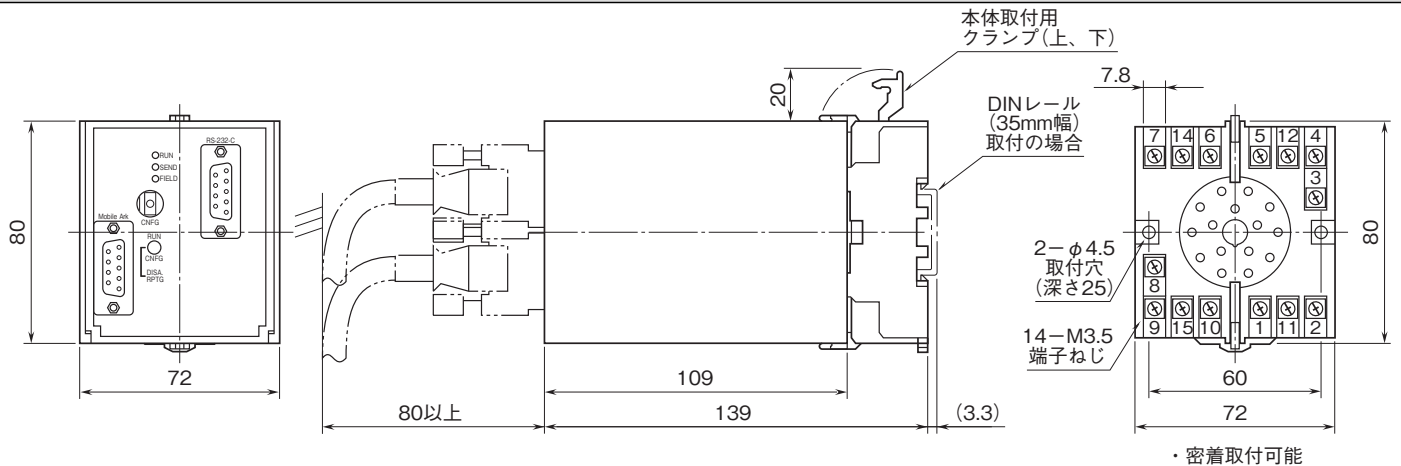

## ロギング機能

事象検出機能:PLC接点入力、デジタル計器ライン出力を0.5秒周期で監視し、異常発生／解除、機器運転入／切などの事象を検出

PLCアナログ入力値、アナログ演算出力値を0.5秒周期で監視し、入力点ごとに設定された上限警報設定値、下限警報設定値に従って、異常発生／解除の事象を検出する。

事象ログ機能:異常発生／解除、機器運転入／切などの事象を検出し、タイムスタンプを付けてメモリ内に最大8000件まで蓄積可能

トレンド記録機能:PLC I/O入力データ\*1(最大アナログ入力32点、接点入力32点)を1分周期で7日間記録

アナログ入力32点中、最大8点を10秒周期で7日間記録

帳票作成機能:PLC I/O入力データ\*1(最大アナログ入力32点、接点入力32点)を時計データ、日計データ、月計データとして集計し日報、月報や年報を表示するための帳票データを自動作成

日報、月報、年報ともにA4判1ページに8項目×8ページ=64項目のデータを表示可能

帳票データ項目は別表「帳票データ項目一覧」を参照

・日報:11日間(当日含む)を記録

・月報:13か月間(当月含む)を記録

・年報:2年間(当年含む)を記録。年報開始月を1月、4月、10月から選択可能

\*1、アナログ入力32点、接点入力32点を超える点数を接続している場合(デジタル計器ライン出力、アナログ演算出力値を使用する場合も含む)、使用する入力をビルダソフトで選択する必要があります。

## 通信機能

・Eメール通信機能

Eメール通報:異常発生／解除、機器運転入／切、アナログ上下限警報、停復電、下位通信異常などの事象検出にてEメール通報

通報先Eメールアドレスは最大8か所

認証方式はAPOP、POP3、SMTP-AUTH(CRAM-MD5、LOGIN、PLAIN)に対応

Web機能:本器とネットワークで接続されたパソコンのWebブラウザからの要求により、次のデータ表示を行う。

Webブラウザ画面を表示中は表示データの更新が行われる。

・携帯現在値:アナログ入力8点の現在値と当日分1時間毎のトレンドデータ、または最大アナログ入力64点、接点入力128点の現在値を携帯画面に表示する。

(ただしFOMAの仕様上、携帯のWebブラウザから見ることはできません。)

・現在値表示:最大アナログ入力64点、接点入力128点の現在状態を1画面で表示する。表示データは10秒にて更新する。

・トレンドグラフ表示:アナログ入力8点を折れ線グラフ表示する。同時にアナログ入力8点を実量値で表示する。

系列データ7日分最大4画面32点をトレンドグラフ表示する。

1画面8点を10秒トレンドグラフ表示可能。

・トレンドデータ数値表示:アナログ入力8点の系列データ7日分を数値表示する。最大4画面32点を表示する。

・警報履歴表示:過去に発生した警報履歴を事象が発生した順にタイムスタンプ付で表示

・帳票表示:日報11日間(当日含む)、月報13か月間(当月含む)、年報2年間(当年含む)を表示する。

FTP機能:トレンド記録データファイル、異常・運転履歴ファイル、日報・月報・年報ファイルを定時刻または毎時、指定されたパソコン(ネットワーク接続)のフォルダにファイル転送する。PORTモードとPASVモードに対応。パソコンのWebブラウザからFTP要求をすることも可能です。(ファイルのデータフォーマットは固定)

## その他の機能

設定機能

・ビルダ設定:専用のビルダソフトをインストールしたパソコンから、本器が持つ機能の各種設定が可能  
(パソコンはお客様にてご用意ください。)

制御機能:0.5秒周期で合わせて64個のリレー回路を組むことが可能

・ロジック制御機能:内部接点出力(Do4点、ただしUPSバックアップ使用時Do3点)を利用して、簡潔な論理制御が可能。デジタル計器ライン出力を接点入力と同様に事象検出、帳票へ反映可能。

・アナログ演算機能:アナログ入力を四則演算し、ユーザ固有のWeb画面へ表示可能。アナログ演算出力値をアナログ入力と同様にトレンド記録、事象検出、帳票へ反映可能。

Web画面作成機能:ユーザ固有のWeb画面を構築することが可能

時計自動調整機能:指定時刻にNTPサーバ(時刻サーバ)に接続して、時計の自動修正をすることが可能

■帳票データ項目一覧 ○：引用可

信号種類	引用項目	日報	月報	年報
アナログ	瞬時値 (正時値)	○		
	1 時間積算値 (積算係数演算を含む)	○		
	1 時間最大値 (時間内全欠測を除く)	○		
	1 時間最小値 (時間内全欠測を除く)	○		
	1 時間平均値 (時間内全欠測を除く)	○		
	1 日合計値	○	○	
	1 日最大値	○	○	
	1 日最小値	○	○	
	1 日平均値 (欠測データを除く単純平均)	○	○	
	1 月合計値		○	○
	1 月最大値		○	○
	1 月最小値		○	○
	1 月平均値		○	○
	1 年合計値			○
	1 年最大値			○
	1 年最小値			○
	1 年平均値 (欠測データを除く単純平均)			○
接点入力 (パルス入力)	1 時間パルス幅時間積算値	○		
	1 時間パルス幅実量積算値	○		
	1 時間パルス列実量積算値	○		
	1 日パルス幅時間積算値	○	○	
	1 日パルス幅実量積算値	○	○	
	1 日パルス列実量積算値	○	○	
	1 月パルス幅時間積算値		○	○
	1 月パルス幅実量積算値		○	○
	1 月パルス列実量積算値		○	○
	1 年パルス幅時間積算値			○
	1 年パルス幅実量積算値			○
	1 年パルス列実量積算値			○


PLC I/O区分

入出力	I/O区分	サイズ	備考
接点入力	バッファメモリ	8 ワード (128 点)	1 データにつき 1 ビット *1
アナログ入力		64 ワード (64 点)	1 データにつき 1 ワード (16 ビット) *2
パルス入力		4 ワード (4 点)	1 データにつき 1 ワード *3
接点出力		2 ワード (32 点)	1 データにつき 1 ビット *1、*5
アナログ出力		4 ワード (4 点)	1 データにつき 1 ワード (16 ビット) *4、*5
生存信号		1 ワード	1 データにつき 1 ワード (16 ビット) *3

- \* 1、1 ワードに接点 16 点が LSB 側から格納されます。
- \* 2、PLC の 0 ~ 10000 が、TL2 の 0 ~ 100% に変換されます。
- \* 3、データ範囲：0 ~ 65535
- \* 4、TL2 の 0 ~ 100% が、PLC の 0 ~ 10000 に変換されます。
- \* 5、PLC への出力は、テレコンポーネントライブラリ (形式：TL2COM) からのみ実行可能です。  
Web 計器ビルダ (形式：TL2POL)、Web 画面ビルダ (形式：TL2BEANS) からは行えません。

## システム構成例

下記のシステム構成にて本器（形式：TL2R2-PR1）以外は全てお客様にてご用意ください。

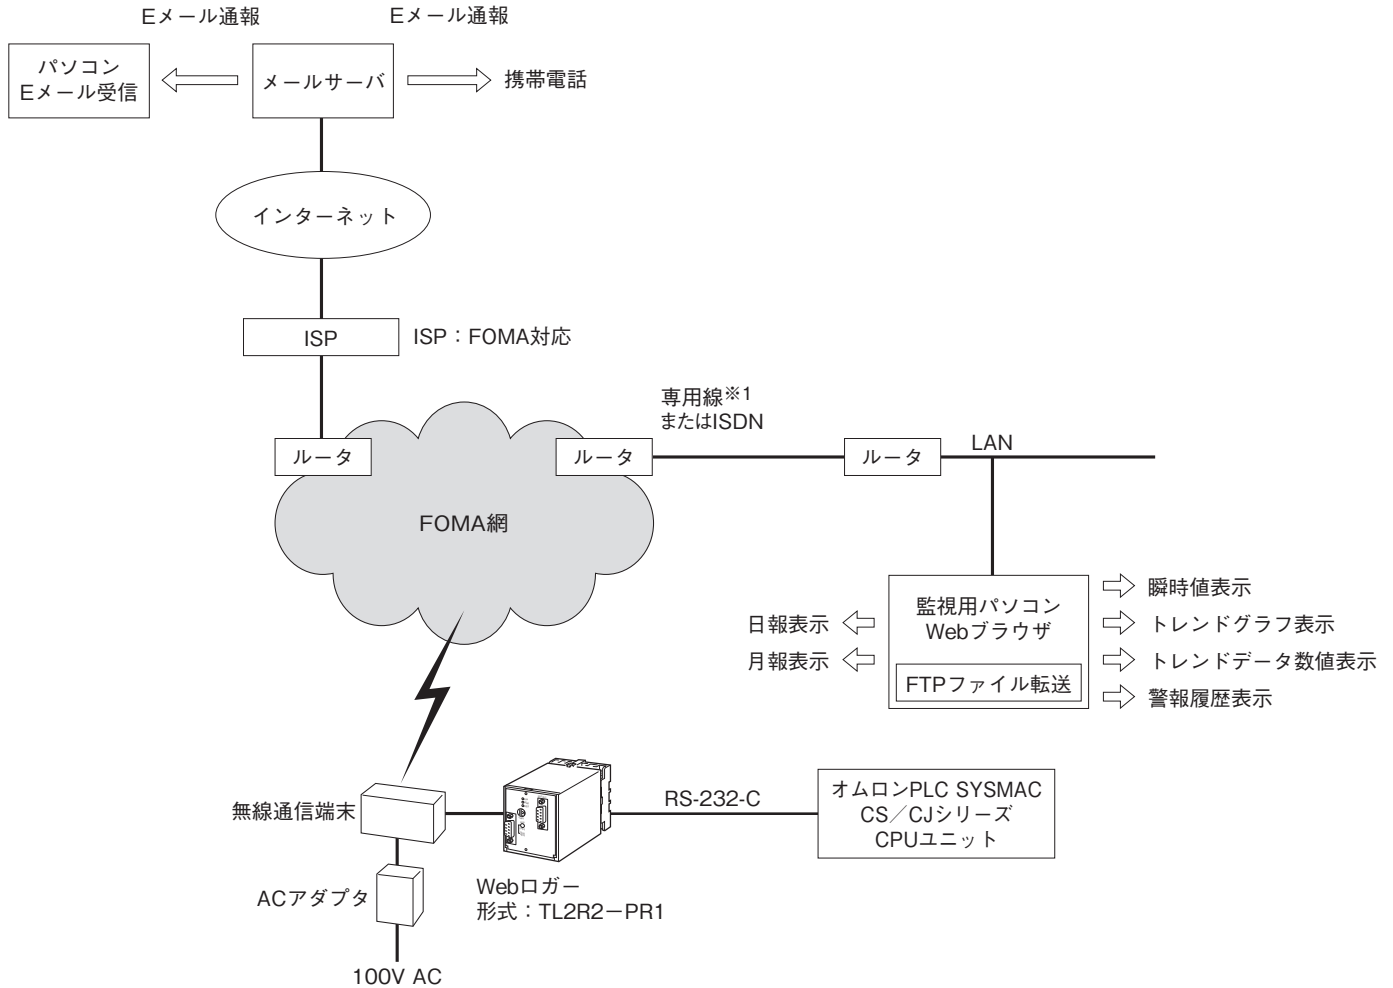

※1、FOMA網：専用線・フレームリレー（64k～6M）、セルリレー・ATM専用線（1M～10M）、広域イーサネット（1M～100M）またはISDN（64k、128k）  
 （契約時、指定したIPアドレスのパソコンからのみWeb画面を見ることができます）  
 注）FOMAの仕様上、WebブラウザでTL2R2-PR1のWeb画面を見ているときはEメール通報できません。



- 記載内容はお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
  - ご注文・ご使用に際しては、弊社ホームページの「ご注文に際して」を必ずご確認ください。
  - 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制をご確認の上、必要な手続きをお取りください。  
 安全保障貿易管理については、弊社ホームページより「輸出（該非判定）」をご覧ください。
  - 本製品にはリチウム金属電池が内蔵されていますので、本製品を輸送される場合は、必要な手続きについて輸送会社または航空会社等にご確認ください。使用後のリチウム電池は各自治体の条例に従って適切に処理してください。
- お問い合わせ先 ホットライン：0120-18-6321